


Rezultat: Ispit 2

Rezultati ispita sažeti su na crtežu

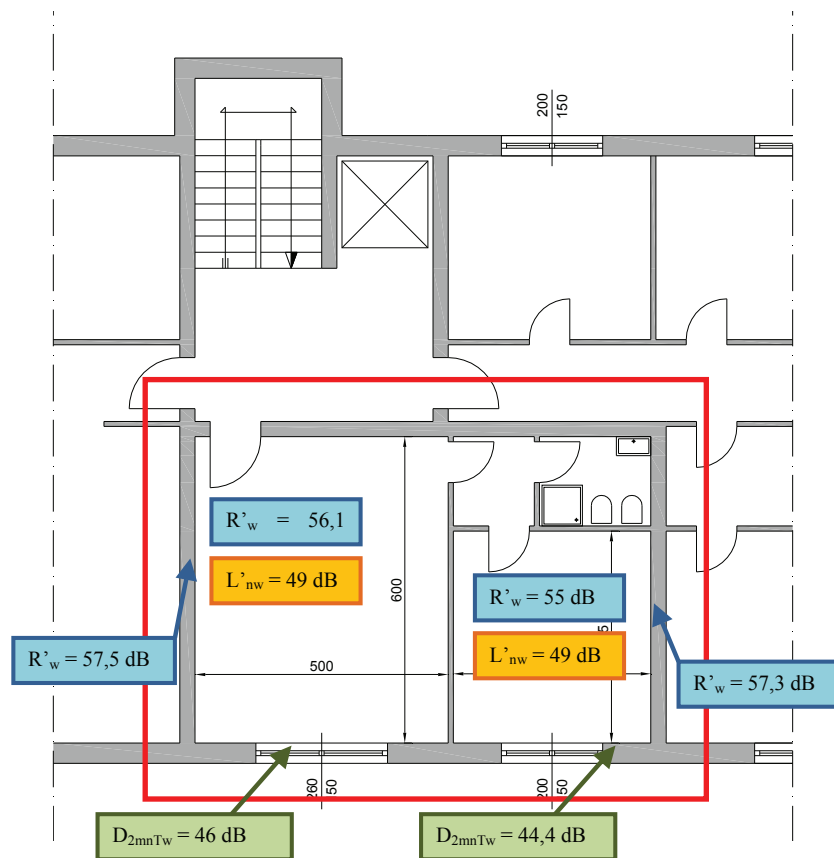

Također u ovom slučaju treba napomenuti da pregrade poštuju zakonska ograničenja iz odredbe DPCM 5-12-1997.

Rezultat će na terenu biti u skladu sa testom samo u slučaju da su i svi Isotex elementi postavljeni u skladu sa uputama Isotex-a.

Za akustičnu klasifikaciju primjenjuju se ista pravila navedena u prvom primjeru 1.

Rezultati su istaknuti za parametre R'_w , D_{2mnTw} e L'_{nw} **klasa akustike I**.

Naredne tabele prikazuju proračune akustične klasifikacije. Također u ovom primjeru za ove podatke nisu umanjene njihove vrijednosti sa mjernim koeficijentima naznačenim u UNI TR 11367.

R'_w		
Ploča međuspr.		R' _w
dnevna soba	plafon	56,1
dnevna soba	pod	56,1
spavaća soba	plafon	55
spavaća soba	pod	55
prosijek		55,5

Zid	pored	R' _w
dnevna soba	dn.boravak iznad UI	57,5
spavaća soba	soba iznad UI	57,3
prosijek		57,4

Prosijek 56,4

KLASA
I

D_{2mnTw}		
Fasada		D _{2mnTw}
dnevna soba		46
spavaća soba		44,4

Prosijek 45,1

KLASA
I

L'_{nw}		
Ploča međusprat	gdje je	L' _{nw}
dnevni boravak	iznad	49
spavaća soba	iznad	49

Prosijek 49

KLASA
I

Akustična klasifikacija stambene jedinice stambena jedinica od ISOTEX materijala

D _{2mnTw}	R' _w	L' _{nw}
I	I	I